

TECHNISCHE INFORMATIE

Transformatorstation conform IEC 62271-202

GEWICHTEN (BIJ BENADERING)

Behuizing (incl. dak)	8250 kg
Transformator (2000kVA EU548-2014)	4650 kg
MS	400 kg
LS verdeler	300 kg
Overige	500 kg +
Totaal	11400 kg

Gronddruk	3,42 N/cm ²
Bebouwd oppervlak	7,55 m ²

HIJSVOORZIENINGEN

Dak	4x RD16
Station	4x RD30

STANDAARD KLEUREN EN AFWERKING

Station	Beton-grijs
Deuren / voorzetplaat / rooster	RAL 7044

ROOSTER(S)

Netto doorlaat 1 rooster:	563 cm ²
• Class 20 bij 1 rooster en 1250kVA EU548-2014	
• Class 20 bij 2 roosters en 1600/2000kVA EU548-2014	


OPTIES

- a: 2e rooster (Class10) in linker zijaanzicht (1250kVA)
- b: noodstroom doorvoering Ø125mm links en/of rechts
- c: 3 deuren aan MS- en/of LS-zijde

Diverse opties en indelingen mogelijk

G. H. I. J. K. L.

EIGENDOM VAN ALFEN TE ALMERE, NL
VERMENGVLIDIGEN OF MEDELING AAN DERDEN, IN
WELKE FORM DAN OOK, IS ZONDER SCHRIFTELIJKE
TOESTEMMING EIGENARES NIET GEGOORLOOFT

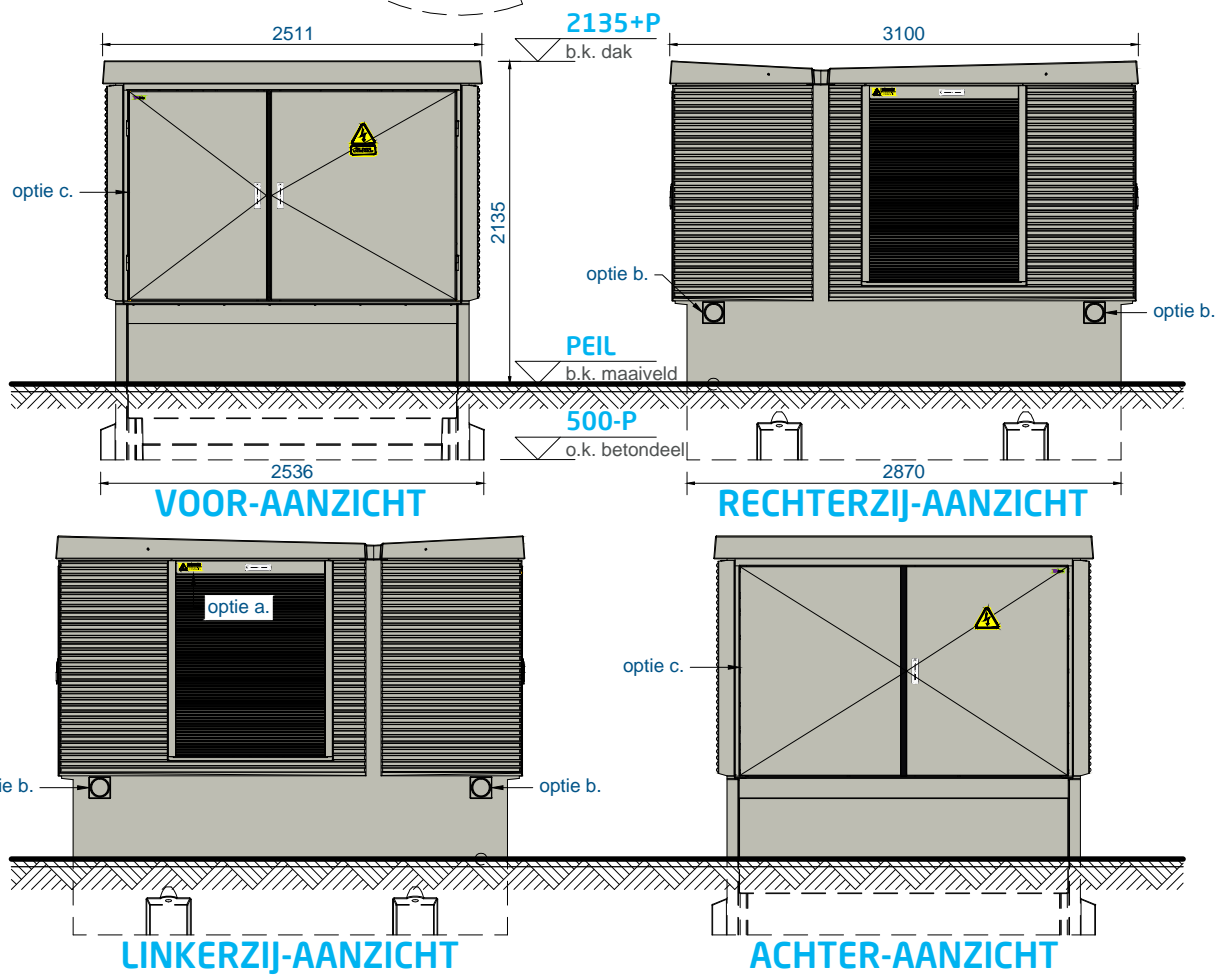

WIJZIGINGEN
A. 16-1-2015 dgi - MS ruimte en deuren aangepast iom RL
B. 24-3-2015 dgi - opstellingshoogte aangepast iov RvdBe en SKr
C. 9-2-2017 dgi - tekening aangepast naar nieuwe huissijl iov SDij
D. 05-12-17 DL - Revisie en wijzigingen opgenomen in tekening iov G.vvdD

samenstelling **Compactstation DIABOLO 40H**

DISCLAIMER
de kleuren op de tekening kunnen afwijken van de werkelijkheid, door printer- en/of beeldscherm- instellingen. deze kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

detail **Station 1000/2000kVA met gescheiden LS/MS ruimten - Standaard** projectie amerikaans
maten in mm

	offertenummer	getekend	lamd	06-12-2017	formaat	schaal
	ALGEMEEN	gekonstr.	dgi	12-7-2011	PROJECTS-A4	
ordernummer	status tekening		tekeningnummer		rev.	
	DEFINITIEF		MS4408A801		D	